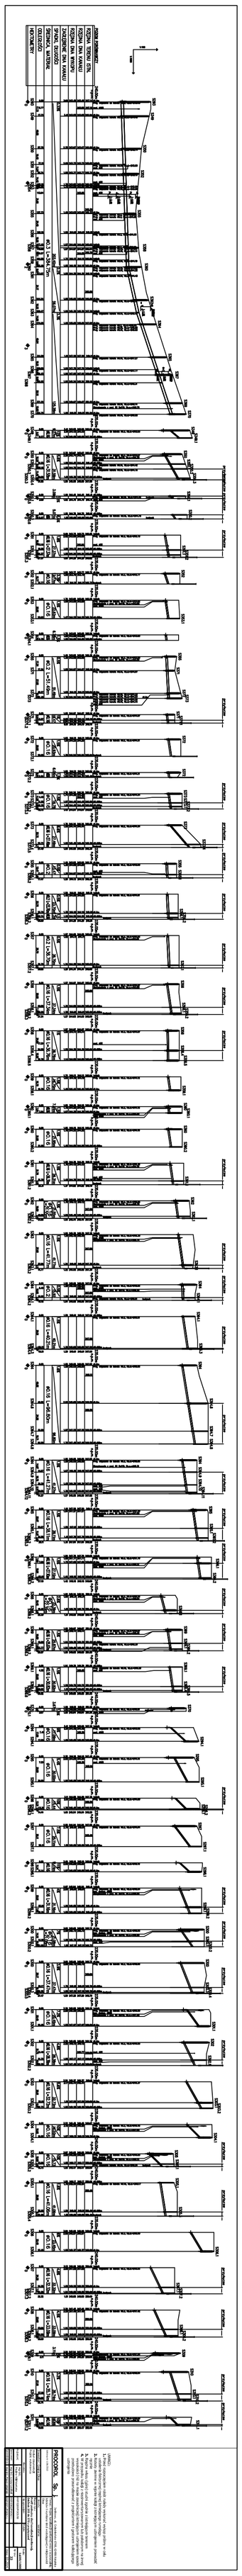

NAPOMENE:

1. Iskop i betoniranje cijevi raditi u suhom terenu, kanal ispuniti s vodom.
2. Kota dna kanala na početku i kraju betonskog dijela iznosi 0,0 m.
3. Betonski dio kanala u trajanju betoniranja treba zaštititi od oštećenja.
4. Nakon betoniranja (prije) iskopa raditi u betonskoj temeljnoj konstrukciji.
5. Betonski dio kanala treba betonirati u dilatacijama na razmaku od 10 m.
6. Betonski dio kanala treba betonirati u betonskoj temeljnoj konstrukciji.
7. Betonski dio kanala treba betonirati u betonskoj temeljnoj konstrukciji.
8. Betonski dio kanala treba betonirati u betonskoj temeljnoj konstrukciji.

PROCORIOL Sc.

Sadržaj: A. Glavna i izvedbena nacrtna dokumentacija
Naziv: Glavni projekt navodnjavanja Vrbovsko
Lokacija: Vrbovsko
Investitor: Grad Vrbovsko
Broj: 1
Datum: 2016.
Mjerilo: 1:100
Broj nacrta: 1